



Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 4, MD-2012, IDNO 1013620006757
E-mail: aopdmoldova@gmail.com; Tel: +373 22 23 42 61, 079222505

Data 20.03.2020

Notă informativă

Cu privire la asigurarea condițiilor de accesibilitate a Centrului de reabilitare a persoanelor vârstnice și persoanelor cu dizabilități (adulte) „Speranța” din orașul Vadul lui Vodă.

În data de 5 martie 2020 a fost efectuată vizita la Centrul de reabilitare a persoanelor vârstnice și persoanelor cu dizabilități (adulte) „Speranța” din orașul Vadul lui Vodă (în continuare CRRIP), cu scopul de a monitoriza adaptarea a spațiilor fizice după lucrările de reparații curente.

Persoanele prezente la monitorizarea lucrărilor:

Olesea Iațco, specialist, Agenția Națională Asistență Socială;

Olga, Arseni director, CRRIP „Speranța”;

Tudor Onofrei, specialist ajustări spații/ evaluator, Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova;

Diana Tudos, asistent proiect , Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități.

În perioada iunie – octombrie 2019 Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (în continuare AOPD) prin implicarea reprezentanților Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova și Centrului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități au evaluat condițiile de accesibilitate a CRRIP „SPERANȚA”, urmare cărei au fost oferite recomandări și proiecte tehnice, care au fost luate în considerație pe parcursul lucrărilor de reparare și renovare efectuate în perioada iunie – decembrie 2019.

Menționăm că lucrările de reparații vor continua și pe parcursul anului 2020. Astfel unele recomandări de accesibilizare ale clădirii și spațiului fizic au fost realizate pe parcursul anului 2019, iar altele urmează a fi realizate pe parcursul anului 2020.

Accesul până la clădire pentru persoanele utilizatoare de fotoliu rulant:

Lucrările de asfaltare a drumului din curte nu au fost realizate pe parcursul anului 2019 și sunt planificate pentru anul 2020. Astfel adaptarea trecerilor line de pe drum pe trotuare pavate, rămâne

a fi anul curent. De asemenea, în conformitate cu informația oferită de administrație, va fi asfaltată și porțiunea de teren unde este planificată amenajarea unei parări, rezervarea a minim două locuri de parcare destinate persoanelor cu dizabilități, semnalate prin indicatoare și marcaje rutiere.

La moment sânt construite temporar câteva pante (Foto 1) care nu corespund standardelor (trecerea de pe carosabil spre trotuar), care se planifică a fi eliminate după aplicarea asfaltului.



Foto 1

De asemenea este planificată și construcția unei pante de acces de pe trotuar spre havuz/ spre alte ieșiri în/din curte (Foto 2), pentru ca toate categoriile de persoane cu mobilitate redusă și fără, pentru lichidarea impedimentelor.



Foto 2

Recomandări: La construcția pantei de acces de pe trotuar spre havuz/ spre alte ieșiri în/din curte să se țină cont de schița propusă în *Figura 1*, care corespunde standardelor de construcție aprobate la nivel național.

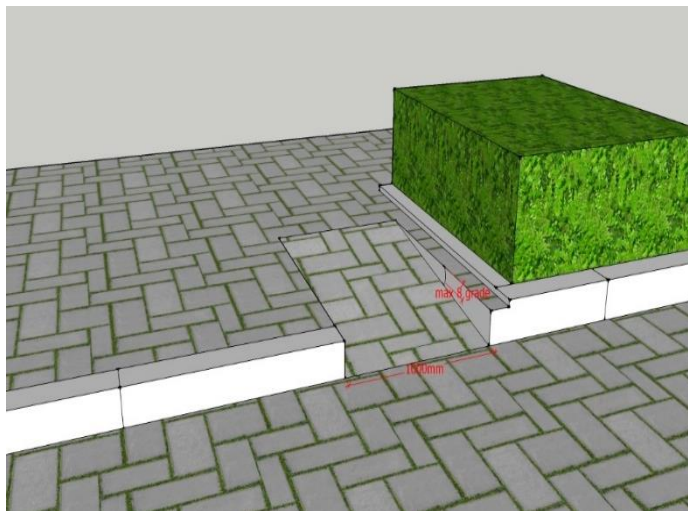


Figura 1

Accesul în clădire:

La intrarea în clădire este construită o rampă de acces, acoperită cu pavaj antiderapant, cu bare de suport, în două rânduri paralele pe ambele părți. (Foto 3)



Foto 3

Spațiului interior: antreu, coridoare, blocuri sanitare, odăile beneficiarilor:

Urmare recomandărilor oferite CRRIP, au fost schimbate ușile de la intrare și coborâte pragurile astfel încât acestea corespund standardelor de asigurare a condițiilor de accesibilitate. De asemenea a fost schimbată teracota de la etajul unu și doi ținând cont și de culorile contrastante. (Foto 4)

Lucrările de schimbarea a suprafeței pardoselilor la celelalte nivele ale Centrul urmează a fi efectuate în perioada anului curent.



Foto 4

La etajul unu și doi au fost construite rezonabil rampe de acces cu bare de suport care duc către saloanele de tratament.

Din cauza spațiului limitat rampa de acces de la etajul 2 (Foto 6) nu corespunde standardelor, având unghiul de înclinare mai mare de cât cel prevăzut de normativele de construcții. Cauza nerespectării unghiului prevăzut în normative de construcții, sunt particularitățile arhitecturale și spațiul limitat al clădirii, care este una de tip vechi.



Foto 5, Rampa de acces etajul 1



Foto 6, Rampa de acces etajul 2

Blocurile sanitare, etajul 1:

La momentul evaluării la etajul unu se efectuau lucrări de reparație generală a blocului sanitar, deoarece cel existent nu este accesibil pentru a fi utilizat de persoanele utilizatoare de scaun rulant.
Foto 7



Foto 7

Recomandări: La renovarea blocului sanitar să se țină cont de schița de proiect realizată de Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova ce prevede normele și standardele în construcția unui bloc sanitar accesibil pentru persoanele utilizatoare de scaun rulant (*Figura 2-4*).

Figura 2

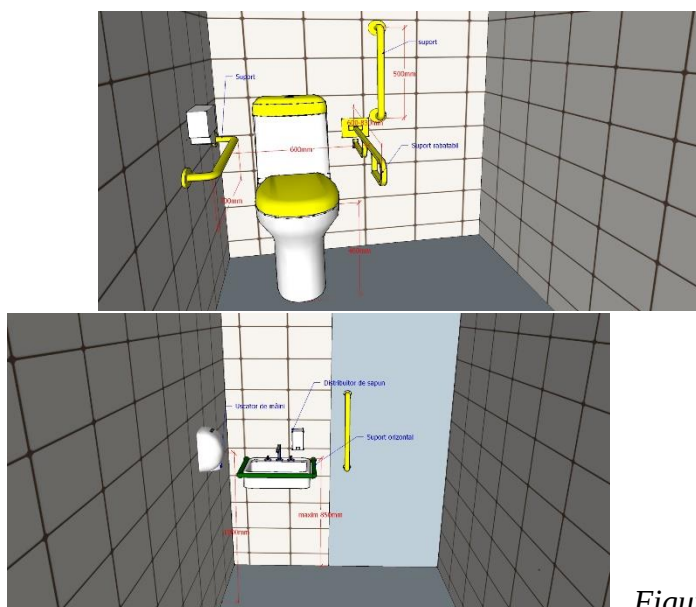


Figura 3

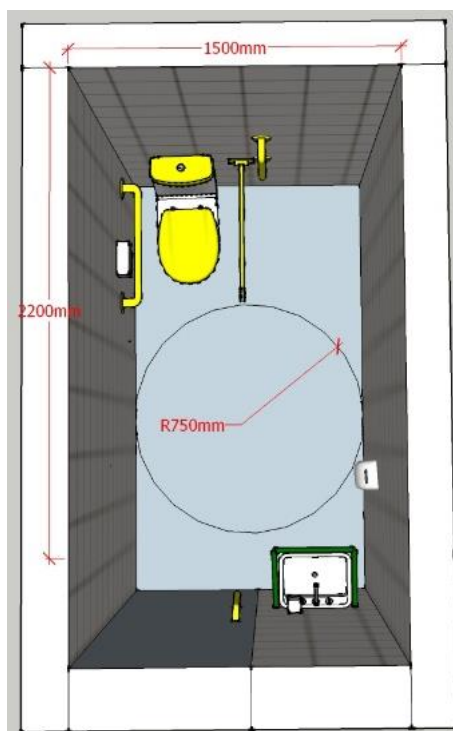


Figura 4

Saloanele pentru persoane care urmează cursurile de reabilitare:

La momentul vizitei în proces de reparare au fost saloanele de cazare a persoanelor. Din cauza că clădirea este de tip vechi este dificil de adaptat o de cazare ținând cont de standardele în accesibilitate pentru utilizatorii de fotoliu rulant, în special grupurile sanitare care sînt foarte mici și persoanele nu pot să intre cu fotoliu rulant în aceste camere. Anume pentru această categorie de persoane administrația planifică să se accesibilizeze 3 saloane la etajul doi.

Recomandări: Să se consulte specialiști calificați în construcție cu posibilitatea de a efectua modificări arhitecturale, astfel din 5 saloane actuale standard să se facă 3 saloane, care vor avea spații suficiente pentru grupurile sanitare respectând standardele de accesibilitate.

Accesibilitatea meselor din cantina pentru persoanele utilizatoare de scaun rulant:

Pentru anul 2020 este planificată schimbarea mobilierului din cantina CRRIP (mese și scaune). Amenajarea locurilor la mese pentru a deservi persoanele utilizatoare de fotolii rulante necesită mai mult spațiu fizic. Astfel se recomandă păstrarea spațiului suficient între și la mese pentru persoane utilizatoare de fotolii rulante și organizarea mai multor locuri la diferite mese.

Planurile prezentate de administrația CRRIP presupun înlocuirea a două mese de mărime actuală cu una singură mai mare la care să fie servite toate persoanele utilizatoare de fotolii rulante. Masa se planifică a fi fixată de perete, astfel persoanele vor nevoie să ia masa așezate cu fața la perete, ceea ce va limita comunicare și interacțiunea cu celelalte persoane din Centru.

Recomandări: La crearea condițiilor de accesibilitate pentru utilizatorii de fotoliu rulant în cantină să se evite situații în care persoana să simtă discriminată, segregată, ori acestea contravin principiilor de incluziune socială și de creare a condițiilor de egalitate pentru toți.

Accesibilitatea încăperilor pentru servicii medicale pentru utilizatorii de fotolii rulante.

Ținând cont că clădirea este de tip vechi este foarte dificil de înlăturat pragurile de trecere din coridor la cabinet medical și invers, Foto 8.

De apreciat este faptul că la schimbarea teracotei pe pardoseală s-a ținut cont ca aceste obstacole astfel înălțimea pragurilor de trecere au fost micșorate la maxim.



Foto 8



Foto 9

Însă din cauza arhitecturii clădirii la unele cabinete medicale trecerile au rămas neaccesibile, deoarece diferența dintre pardoseala de pe coridor și cea din cabinetul medical este mare. Foto 9

De comun acord echipa de monitorizare a decis că la cabinetele medicale unde un este posibilă lichidarea pragurilor se vor instala rampe portabile.

Recomandări: Rampele portabile care vor fi utilizate la ușile cabinetelor medicale să aibă unghiul de înclinație de 10% (5,7 grade) și suprafața antiderapantă.

În concluzie ținem să menționăm următoarele aspecte importante pentru a îmbunătăți condițiile de accesibilitate a CRRIP „Speranța”:

Instalarea indicatorilor de orientare și informare în exterior și în interior unde aceste indicatoare lipsesc pentru a facilita deplasarea persoanelor pe teritoriu și în interiorul centrului;

Instalarea panourilor cu inscripție Braille, care sunt planificate pentru anul 2020;

Continuarea lucrărilor de adaptare a spațiilor fizice a Centrului și evaluarea sistematică a acestora cu implicarea persoanelor cu diferite tipuri de dizabilități pentru a spori condițiile de accesibilitate.

Apreciem eforturile depuse pe parcursul perioadei iunie 2019 - martie 2020 în cadrul Centrului de reabilitare a persoanelor vârstnice și persoanelor cu dizabilități (adulte) „Speranța” care au condus la rezultate importante pentru îmbunătățirea condițiilor de accesibilitate pentru persoane cu dizabilități.

Pentru următoarea perioadă a anului 2020 sunt planificate alte lucrări pentru accesibilizarea spațiului, astfel solicităm respectuos să se țină cont de recomandările propuse în conformitate cu standardele și normativele de construcții în vigoare.

Suntem deschiși în continuare să oferim expertiza și experiența în domeniu, pentru a consolida rezultatele actuale și spori rezultatele următoare.

Doar lucrând în echipă și manifestând dorința enormă de schimba lucrurile în bine, putem să realizăm lucruri mari, iar Centrului de reabilitare a persoanelor vârstnice și persoanelor cu dizabilități (adulte) „Speranța” să devină un model de instituție accesibilă după cele mai înalte standarde.

Cu respect, din numele membrilor AOPD,

Galina Climov.